

Planejament



CONSELLERIA
MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA
I PESCA
COMISSIÓ
MEDI AMBIENT
ILLES BALEARS

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Consellera de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Data 02 MARÇ 2018

SORTIDA

Núm. Reg. 3674

Ajuntament de Palma

Sede d'Inici d'Administració de Gestió Urbanística

Exp. núm. PD0414

Entr./Sort. 218

Doc. núm. 48385 / 18

Data 08/03/18

Ajuntament de Palma
Registre General
OAC Avingudes

Data - 6 MARÇ 2018

Entrada núm. 20090
Doc. núm. 48385

Ajuntament de Palma
Departament de Planejament
Gestió Urbanística
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga,
18, 4rt
07006 Palma

Exp.: 163C/2017
Document: Ofici
Emissor: CMAIB/MFR/rh
R/V: PD 2004-4

Assumpte: electrificació des de SE Son Oms fins SUP 79-01 Ses Fontanelles del municipi de Palma

En relació amb l'assumpte a dalt esmentat, s'adjunta informe tècnic emès pel Servei d'Assessorament Ambiental, als efectes oportuns.

Així mateix, us comunic que s'ha fet tramesa de l'esmentat informe al promotor del projecte.

Palma, 28 de febrer de 2018

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias





Informe en relació a la consulta de la necessitat de subjecció a tramitació ambiental del Projecte d'electrificació des de SE Son Oms fins SUP 79-01 Ses Fontanelles.

Antecedents

1. Dia 6 d'octubre de 2017, es registra d'entrada a la CMAIB (RE núm.1013), sol·licitud de l'ajuntament de Palma la necessitat de tramitar ambientalment el projecte esmentat a l'assumpte.
2. El projecte inclou: CD amb el següent contingut:
 - Ofici de sol·licitud del cap de Departament de Planejament i Gestió urbanística de l'Ajuntament de Palma.
 - Projecte elèctric del traçat modificat de, subministro en m.t. per a la potencia de 9,4 mw des de s.e. Oms fins el límit de urb. sup 79-01 "Ses Fontanelles", signat per la ingeniera industrial M^o José Sanchez Soler (març 2017)(format digital)
 - Justificació de no necessitat de tramitació ambiental del Projecte elèctric del traçat modificat de, subministro en m.t. per a la potencia de 9,4 mw des de s.e. Oms fins el límit de urb. sup 79-01 "Ses Fontanelles", signat per Angel Maria Pomar i Gomar (26 d'abril de 2017)

Descripció del projecte

1. El projecte proposa la implantació d'una línia elèctrica de 15 KV soterrada que discorr per sòl rústic i per sòl urbà fins a la connexió amb la pròpia xarxa del sector urbanitzable, amb una longitud total de 1.570 m.

2. Segons l'escrit del senyor Pomar de 26 d'abril de 2017, la línia no travessa cap espai de rellevància ambiental ni l'Àrea Biològica Crítica de l'espècie protegida *Limonium barceloi*.
3. L'objecte del projecte és una ampliació de capacitat de subministrament de la zona per a poder atendre les necessitats de dotació elèctrica del sector urbanitzable.

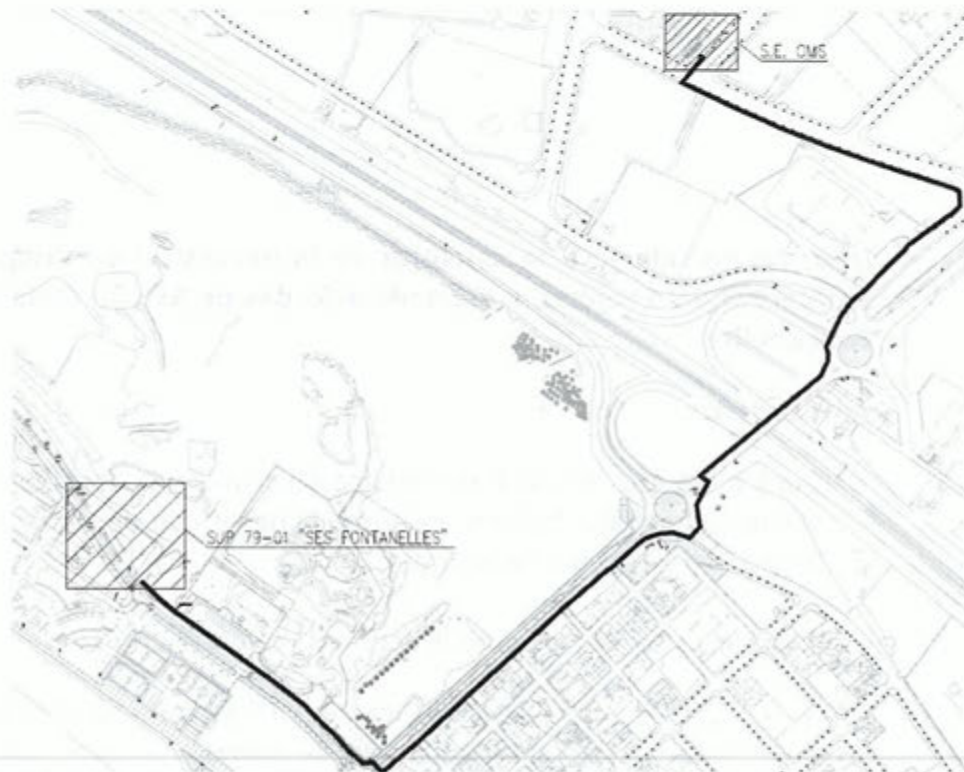


Fig.1 Emplaçament

4. El traçat proposat discorre per camins, creuant l'autopista MA-19.
5. El pressupost del projecte sense IVA és de 393.681,18 euros.

Consideracions tècniques

1. L'actuació suposa la instal·lació d'una línia elèctrica soterrada que transcorre per camins existents (Camí de Son Fangos; Camí de C'an Alegria; Camí de Son Oms -1 ; Camí de C'an Rius i c/ Manuela de los Herreros) amb una longitud de 1570 m. Travessa la carretera MA-19.
2. En el seu traçat no es troben espais definits per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

3. Segons el visor de l'IDEIB una petita part de la zona d'actuació està afectada per APR d'inundacions. El traçat discorre en part paral·lel a la síquia de Sant Jordi. La vulnerabilitat d'aqüífers és moderada-alta. Afecta APR de carreteres.
4. Segons l'annex II (grup 4.indústries energètiques, punt b) de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han de sotmetre a avaluació ambiental simplificada els projectes de construcció de línies per a la transmissió d'energia elèctrica amb un voltatge igual o superior a 15 kv, que tinguin una longitud superior a 3 km, exceptuant si discorren íntegrament soterrades per sòl urbanitzat, així com les seves subestacions associades. Aquest punt de la llei d'impacte no li es d'aplicació al projecte proposat atès que la longitud de la línia és de 1570m.
5. Segons l'annex I (grup 3. Energia, punt 7) , de la Llei 12/2016 només es troben sotmesos al procediment d'avaluació ambiental ordinària les línies de transmissió d'energia elèctrica entre 15 i 66 kv en sòl rústic amb la qualificació d'ANEI o ARIP, espais naturals protegits a l'ampar de la Llei 42/2007 i espais de rellevància ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de maig (LECO), excepte si són línies soterrades per camins existents amb una longitud inferior a 1 km. El projecte proposat no travessa cap dels espais esmentats anteriorment.

Conclusions

Per tot allò anteriorment exposat, es considera que el projecte objecte de consulta, "*Projecte d'electrificació des de SE Son Oms fins SUP 79-01 Ses Fontanelles (tm Palma)*", no ha de ser objecte de cap tramitació d'avaluació ambiental segons la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental de les illes Balears i la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental bàsica estatal.

Cal recordar que abans de l'autorització del projecte s'haurà de sol·licitar informe a la direcció General de Recursos Hídrics per la presència de la síquia de Sant Jordi i un APR d'inundacions en el traçat del projecte.

Palma, 26 de febrer de 2018

La Cal del servei d'Assessorament Ambiental



Margalida Femenia Riutort